


# DUKTUS LITINOVÉ SYSTÉMY

VODOVODNÍ POTRUBÍ OCM  
OBAL CEMENTOVOU MALTOU  
DLE ČSN EN 545:2011 A ČSN EN 15 542

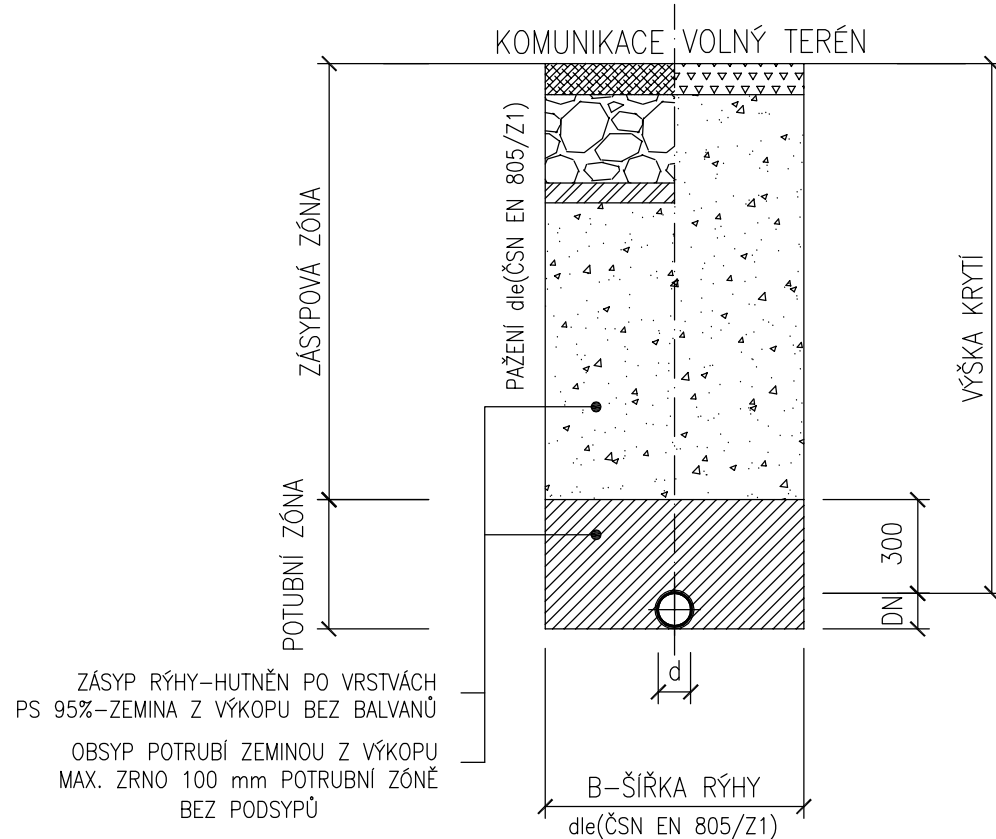

POZN.:

DNO VÝKOPU BUDE ZBAVENO OSTRÝCH PŘEDMĚTŮ A KAMENIVA  
POD HRDLA VYHLoubT KLÍNKY KVŮLI DOSEDÁNÍ NA CELOU PLOCHU  
POTRUBÍ OPATŘIT VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ČI SIGNALIZAČNÍM VODIČEM  
ZÁSYP VYTĚŽENOU ZEMINOU DO 100 mm ZRNA V POTRUBNÍ ZÓNĚ  
NEPOUŽÍVAT SLÍNY, JÍLY NAPLAVENINY A TP.

dle(ČSN EN 805/Z1) – DOPORUČENÁ NEJMEJŠÍ ŠÍŘKA RÝHY PŘI HUTNĚNÍ OBSYPU

SKLON SVAHU VÝKOPU	OD < 0,4 m	OD mezi 0,4 a 1,0 m	OD větší než 1,0 m
B > 75° nebo pažený výkop	OD + 0,7 m	OD + 0,8 m	OD + 0,9 m
60° < B > 75°	OD + 0,6 m	OD + 0,6 m	OD + 0,7 m
B < 60°	OD + 0,5 m	OD + 0,5 m	OD + 0,6 m